



(2002)量认(国)字(H0523)号



部质监认字(2003)037号

检 验 报 告

报告编号: J200641651

产品名称 屏蔽通风板

TFB135×135×18、TFB135×135×12.7

商标/型号 TFB135×135×6、TFB135×135×25.4

委托单位 北京科力亚特科技有限责任公司

取样方式 送 样

检验类别 摸底测试

信息产业部信息记录及防泄漏产品质量监督检验中心



(本结果及结论只对送检样品有效。此报告未经我单位书面批准,不可部分复制。)

地址: 山西省太原市长风街 68 号

通信地址: 山西省太原市 100 # 信箱

电话: (0351) 7041970

邮政编码: 030006

声明:

1. 报告无“检测专用章”或检验单位公章无效。
2. 报告无检验编号、审核、批准人签字无效。
3. 报告涂改无效。
4. 对检验报告若有异议, 请于收到报告之日起十五日内向检验单位提出, 过期不予受理。
5. 委托检验仅对送检样品负责。
6. 本报告中的检验项目是国家技术监督局计量认证认可的范围。本质检中心对出具的检验结果负责, 未经本质量监督检验中心书面同意, 不得部分复制本报告。

检 验 报 告

检验编号: J200641651

第 1 页 共 3 页

委托单位	北京科力亚特科技有限公司			委托单位 地 址	/	
产品批次	/		样品数量	4 块	样品编号	/
送样日期	2006 年 07 月 14 日		检验日期	2006 年 07 月 14 日~2006 年 07 月 14 日		
检验地点	信息产业部信息记录及防泄漏产品质量监督检验中心			检验人员	高 翔 琦	
检验依据	GB12190-90 高性能屏蔽室屏蔽效能测试方法					
标准偏离	无偏离					
样品情况	试验前	完好	试验中	完好	试验后	完好
检验环境	温度___/___℃ 相对湿度___/___%RH 大气压力___/___kPa					
主要 检验设备	名 称			计量有效期		
	频谱分析仪 射频信号源 微波信号源 测量接收机			2006.02.13~2007.02.12 2005.08.29~2006.08.28 2005.08.29~2006.08.28 2006.02.13~2007.02.12		
结论	经对北京科力亚特科技有限公司所生产的型号规格为 TFB135×135×6、TFB135×135×18、TFB135×135×12.7、TFB135×135×25.4 的屏蔽通风板进行屏蔽效能摸底测试, 详见后附原始记录。					

报告人: 魏 明

2006 年 7 月 18 日

审 核:

马 建 也

2006 年 7 月 18 日

批 准:

姜 伟 臣

2006 年 7 月 8 日



测试原始记录

承制(委托)单位: 北京科力亚特科技有限责任公司

检验编号: J200641651

第 2 页 共 3 页


产品名称 型号规格	屏蔽通风板 TFB135×135×6 TFB135×135×18 TFB135×135×12.7 TFB135×135×25.4		样品数量	4 块	
检 验 项 目	屏 效		环境条件	温度: 29 °C 湿度: 52 %RH	
测试仪器 名称型号	频谱分析仪		计量有效期	2006.02.13~2007.02.12	
	射频信号源			2005.08.29~2006.08.28	
	微波信号源			2005.08.09~2006.08.28	
	测量接收机			2006.02.13~2007.02.12	
测试依据 标准条款	GB12190-90				
测试条件	f: 10kHz、150kHz、1MHz、10MHz、450MHz、950MHz、6GHz、10GHz、18GHz、40GHz。				
技术要求	摸底				
测 试 结 果 (dB)					
频率点 样品	10kHz	150kHz	1MHz	10MHz	450MHz
TFB135×135×6	49	83	113	136	114
TFB135×135×12.7	51	85	108	133	119
TFB135×135×18	51	85	108	131	116
TFB135×135×25.4	51	85	103	134	128
频率点 样品	950MHz	6GHz	10GHz	18GHz	40GHz
TFB135×135×6	110	83	83	82	73
TFB135×135×12.7	109	86	87	75	85
TFB135×135×18	107	86	83	81	89
TFB135×135×25.4	111	106	91	87	86
备 注	本项目检验 <u> / </u> 只合格, <u> / </u> 只不合格, 记录更改盖章 <u> 0 </u> 处				

测试者: 高鹏琦 测试日期: 2006.7.14 审核者: 马也 日期: 2006.7.18

承制(委托)单位: 北京科力亚特科技有限责任公司

检验编号: J200641651

第 3 页 共 3 页

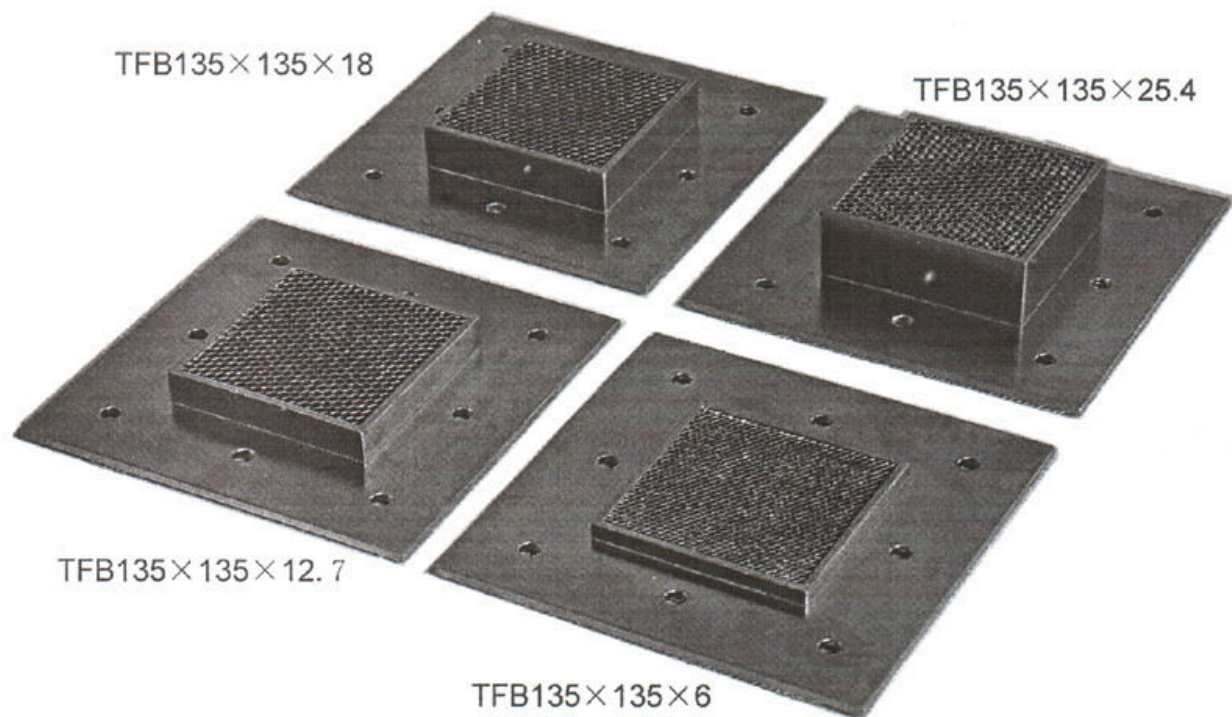

屏蔽通风板